
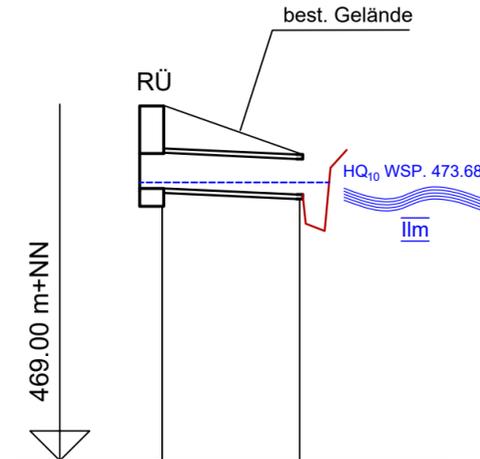


Statischer Wasserspiegel 474.17

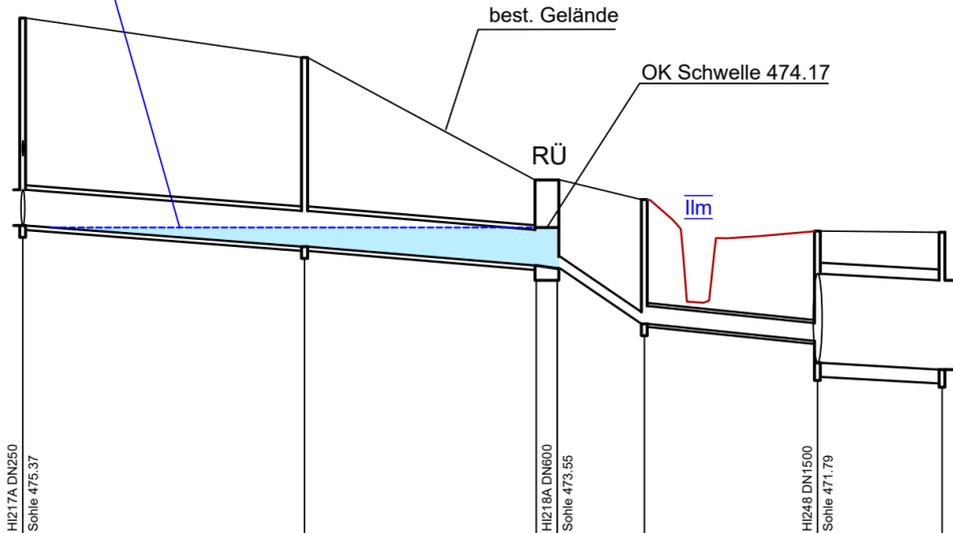

469.00 m+NN

469.00 m+NN

Schachtnummer	
Haltungsbezeichnung	
Straße	
Schachtabstand	m
Gesamtlänge	m
Nennweite	mm
Sohlgefälle	0/00
Q,voll	l/s
v,voll	m/s
Geländehöhe	m + NN
Kanaltiefe	m
Sohlhöhe	m + NN

GU218	GU218A	GURÜ3	GU218B	GU249	GU250
	GU218	GU218A	GURÜ3	GU218B	GU249
	Mühlweg	Sammler an der Ilm	Sammler an der Ilm		
	47.21	38.85	14.58	29.00	20.87
	86.06		14.58	29.00	20.87
	600 B	600 P	200 AZ	300 AZ	E11000/1500B
	7.41	8.24	63.79	10.00	5.27
	527.71	556.49	107.87	97.96	2741.47
	1.87	1.97	3.43	1.39	2.38
	477.69	477.03	474.97	474.11	474.09
	3.49	3.18	1.49	1.85	2.22
	473.85		473.48	471.89	471.78
			472.55		

GURÜ3	GURÜ3.AUSL
	GURÜ3
	Sammler an der Ilm
	23.03
	23.03
	600 P
	4.34
	403.34
	1.43
	474.97
	1.39
	473.58
	473.48

Vermessungstechnische Bezugssysteme:  
 Lage: DHDN 90 mit GK-Abbildung  
 Höhe: DHHN12, NN-Höhen, Status 100

<p>Mayr Beratende Ingenieure PartG mbB</p> <p>Blütenweg 5 86551 Aichach T +49 8251 8750 0 F +49 8251 8750 27 info@mayr-ingenieure.de</p> <p>Ihr Partner für Infrastrukturmaßnahmen</p>	bearbeitet	14.03.2025	Erl
	gezeichnet	14.03.2025	Brand
	geprüft	14.03.2025	Mayr
	Projekt-Nr.	2019-123-30	
	Plan-Nr.	2019-123-30_Blg10_Längenschnitte.dwg	
Aichach, den 14.03.2025			

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

# GEMEHMIGUNGSPLANUNG

Gemeinde Hilgertshausen-Tandern Schrobenhausener Straße 9, 86567 Hilgertshausen-Tandern, Tel. 08250 9988-0, Fax. 08250 9988-44, E-Mail: gemeinde@hi-ta.bayern.de		Unterlage / Blatt-Nr.: 10.3 Längenschnitt RÜ3 Hilgertshausen Maßstab: 1 : 1.000/100
---	--	--

## Abwasserbeseitigung Hilgertshausen Überrechnung der Mischwasserbehandlungsanlagen nach DWA-A 102-2 für das Planziel und Neubau RÜB4 Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung

aufgestellt:	
Hilgertshausen, den .....	